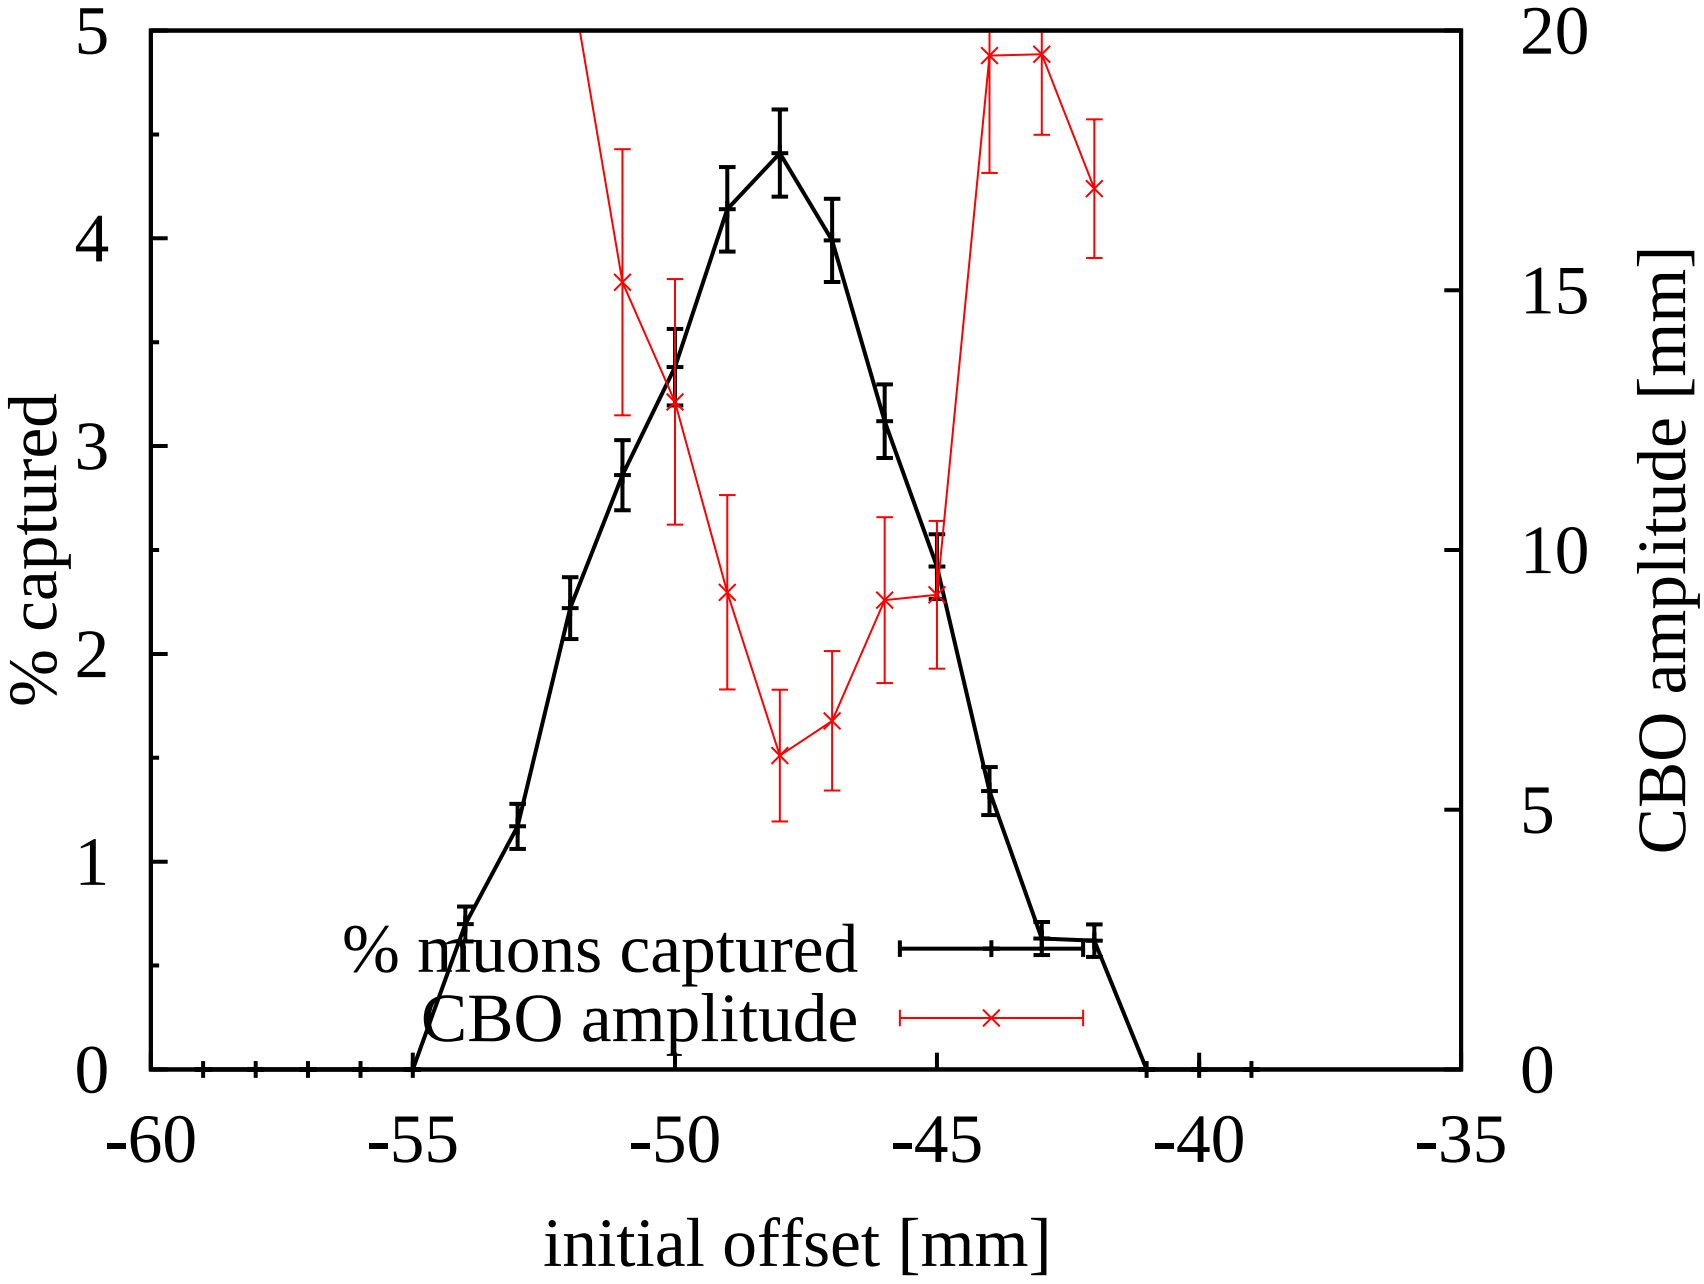
5
4
3
2
1
0
20
15
10
5
0
-60
-55
-50
-45
-40
-35
% captured
CBO amplitude [mm]
initial offset [mm]
% muons captured
CBO amplitude